



SUBMITTAL DATA SHEET

MODELO: BOMBA DE CALOR 60Hz - RXYQ62BTL

NOMBRE DEL PROYECTO:

Ubicación:

Aprobación:

Ingeniero:

Fecha:

Presentado a:

Construcción:

Presentado por:

Unidad #:

Referencia:

Dibujo/Plano #:

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Descubre la nueva generación de rendimiento VRV.

Esta línea incorpora módulos individuales de 8 a 26 HP, con configuraciones de hasta 78 HP, reduciendo significativamente los costos de instalación y el espacio mecánico requerido. Su chasis rediseñado facilita la instalación, puesta en marcha y mantenimiento.

El corazón del sistema es el compresor inverter patentado por Daikin, más compacto y liviano, optimizado para ofrecer una alta eficiencia a cargas parciales con valores EER de hasta 5.26. Además, la innovadora E-box sellada con grado IP55 protege el equipo contra geckos, insectos, polvo, agua y nieve, garantizando confiabilidad incluso en entornos exigentes.

La flexibilidad de diseño aumenta gracias a la posibilidad de ampliar de un módulo simple a un módulo dual sin modificar las tuberías principales, junto con una capacidad líder en la industria que permite separaciones verticales de hasta 110 m.

El sistema de deshielo por gas caliente permite la instalación sin calentador de bandeja, y la lógica de deshielo inteligente optimiza el siguiente ciclo para entregar aire caliente más rápido y extender el tiempo efectivo de calefacción. El rango de operación también se ha ampliado, trabajando hasta 52°C DB en enfriamiento y -25°C WB en calefacción.


El mantenimiento es más rápido y eficiente gracias a una ventana de servicio con acceso directo a una pantalla multifuncional que muestra presiones y temperaturas del refrigerante, eliminando el uso de manómetros en inspecciones rutinarias.

Con VRT Smart II, las unidades interiores y exteriores trabajan en perfecta coordinación para minimizar el consumo energético ajustando la capacidad a la carga real. El control optimizado del flujo de aire exterior aporta aún más ahorro.

Diseñado para proyectos comerciales modernos, es la solución ideal para desarrollos por fases y espacios comerciales con adecuaciones por inquilinos. Y gracias a la tecnología inverter enfriada por refrigerante, la PCB mantiene su temperatura ideal, sin importar el clima.

APARIENCIA EXTERNA

VRV VI

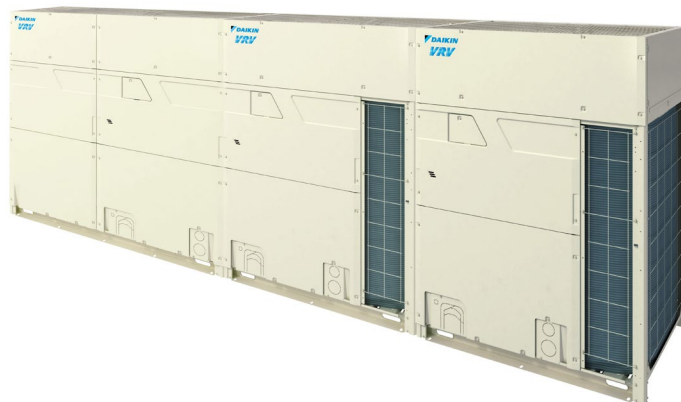

INVERTER R-410A





SUBMITTAL DATA SHEET

MODELO: BOMBA DE CALOR 60Hz - RXYQ62BTL

ESPECIFICACIONES

Modelo (Unidad combinada)			RXYQ62BTL
Modelo (Unidad Independiente)			RXYQ20BTL + RXYQ20BTL + RXYQ22BTL
Fuente de alimentación			Trifásico, 220 V, 60 Hz
1 Capacidad de frío	kcal/h		149.000
	Btu/h		592.000
	kW		174
2 Capacidad de Calor	kcal/h		167.000
	Btu/h		665.000
	kW		195
Color de la carcasa			Blanco Marfil (5Y7.5/1)
Dimensión (Alto x Ancho x Profundidad)		mm	1,660 × 1,240 × 765 + 1,660 × 1,240 × 765 + 1,660 × 1,750 × 765
Intercambiador de Calor			Bobinas de Aletas Cruzadas
Compresor	Tipo		Compresor scroll herméticamente sellado
	Salida del Motor × Número de unidades	kW	(4.5 × 1) + (7.4 × 1) + (4.5 × 1) + (7.4 × 1) + (7.0 × 1) + (7.3 × 1)
	Método de inicio		Arranque suave
Ventilador	Tipo		Ventilador de hélice
	Salida del Motor	kW	(0.65 × 2) + (0.65 × 2) + (0.95 × 2)
	Tasa de Flujo de aire	m³/min	306 + 306 + 430
		L/s	5,100 + 5,100 + 7,167
		cfm	10,802 + 10,802 + 15,179
	Unidad		Transmisión directa
Tuberías de Conexión	Tubería de líquido	mm	φ 19.1 C1220T (Conexión por soldadura fuerte)
	Tubería de gas	mm	φ 41.3 C1220T (Conexión por soldadura fuerte)
Masa		kg	340 + 340 + 385
3 Nivel de presión sonora		dB(A)	71 / 71
Nivel de potencia sonora		dB	95
Dispositivos de seguridad			Interruptor de alta presión, protector de sobrecarga del ventilador, relé de sobre corriente por sobrecarga, relé de sobrecarga del inversor, dispositivo de detección de fugas
Control de capacidad		%	4-100
Refrigerante	Nombre del refrigerante		R-410A
	Carga	kg	11.7 + 11.7 + 11.7
	Control		Válvula de expansión electrónica
Accesorios estándar			Manual de instalación, Manual de operación, Tuberías de conexión y abrazaderas
Dibujo #			4D152322A

Notas:





- Temp. interior: 27°CDB, 19°CWB / Temp. exterior: 35°CDB / Longitud equivalente de tubería: 7,5 m, Diferencia de altura: 0 m.
- Temp. interior: 20°CDB, 15°CWB / Temp. exterior: 7°CDB, 6°CWB / Longitud equivalente de tubería: 7,5 m, Diferencia de altura: 0 m.
- Valor de conversión de cámara anecoica, medido en un punto a 1 m frente a la unidad a una altura de 1,5 m.
Durante el funcionamiento real, estos valores normalmente son algo más altos debido a las condiciones ambientales y al modo de recuperación de aceite.
Cuando haya preocupación por el ruido en el área circundante, como residencias, recomendamos investigar la ubicación de la instalación y tomar medidas de insonorización.

Fórmulas de conversión

kcal/h=kW×860
Btu/h=kW×3412
l/s=m³/min×1000/60
cfm=m³/min×35.3

Combination Unit

Unit: mm

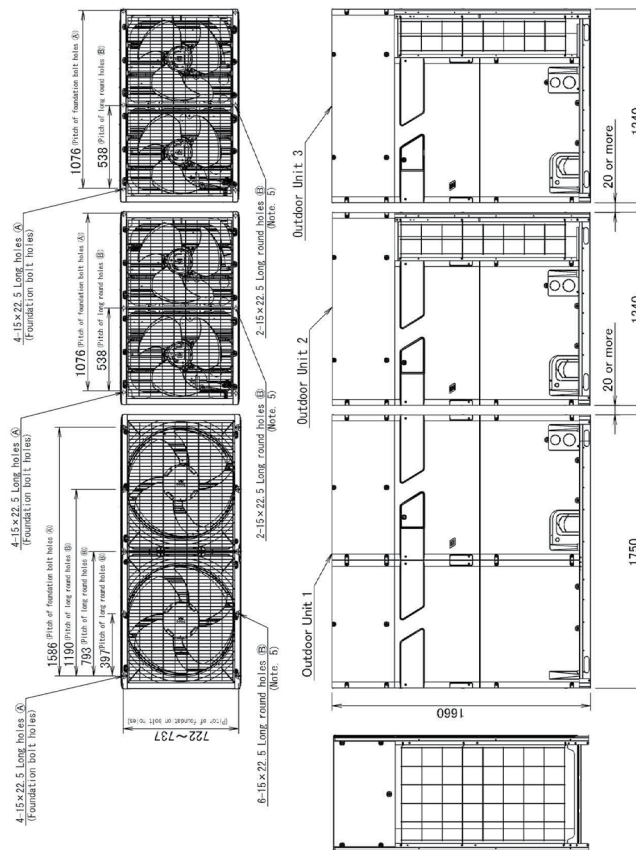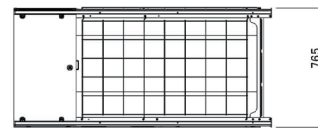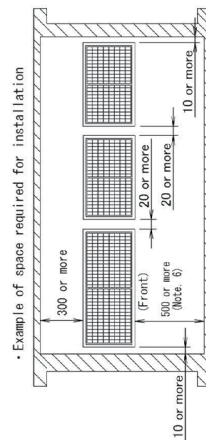

Notes :
1. Heights of walls of this example:

1. Section side : 500mm
2. Side : Height unrestricted
3. Note : The height of the section in this figure is based on the condition of cooling operation at the outdoor air temperature of 35 °C.
4. The installation space of section side shown above must be expanded in the following case.
 - During operation, the space must be expanded by 100mm in the case of cooling.
 - During use, the space must be expanded by 100mm in the case of heating.
 - If the above wall heights are exceeded then "1/2" and "1/2" should be added at indoor unit side.
5. When installing the indoor unit, the support bracket pattern should be selected from "Installation and repair space drawing" in order to obtain the best fit in the space available (always bearing in mind the need to leave enough room for a person to pass between units and wall if more units are to be installed than are shown in "Installation and repair space drawing". If more units are to be installed than are shown in "Installation and repair space drawing", your layout should take account of the possibility of short-circuiting.)
6. The required installation space at the front for the on site refrigerant piping work to be carried out comfortably.
7. It is not necessary to fix the foundation bolts in the long round holes Φ , fix at holes Φ .
8. If the distance between the indoor unit and the outdoor unit is more than 10m, a distance in front of the equipment is required for enough working space is needed for service work.

Model Name	Outdoor Unit 1	Drawing No.	Outdoor Unit 2	Drawing No.	Outdoor Unit 3	Drawing No.
RYX06281L /BYD	RYX02281L /BYD	3D145075	RYX02081L /BYD	3D145070	RYX02081L /BYD	3D145070
RYX06481L /BYD	RYX02481L /BYD	3D145075	RYX02081L /BYD	3D145070	RYX02081L /BYD	3D145070
RYX06581L /BYD	RYX02581L /BYD	3D145076	RYX02081L /BYD	3D145070	RYX02081L /BYD	3D145070

3D152241